フロー図

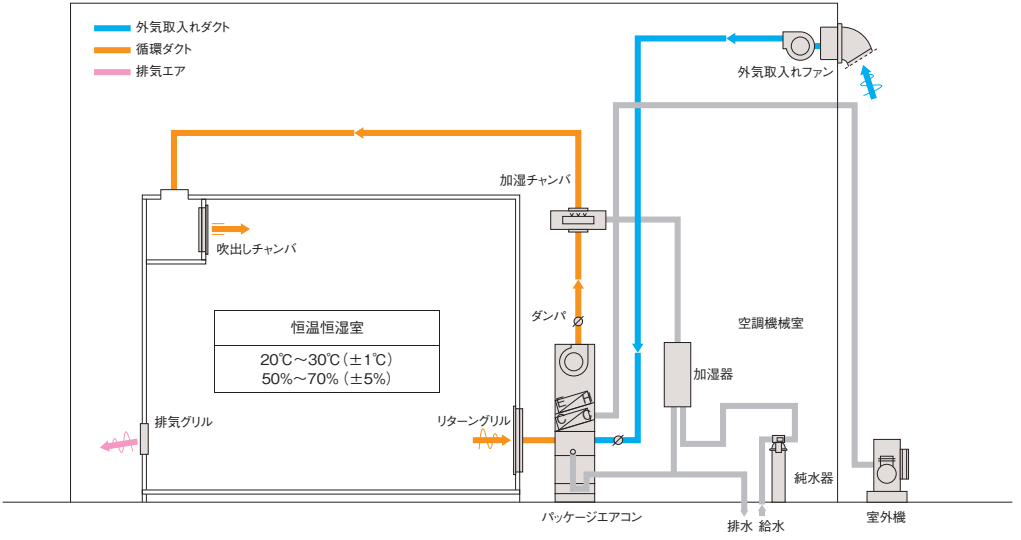
外気取入れダクト
循環ダクト
排気エア
外気取入れファン
加湿チャンバ
吹出しチャンバ
恒温恒湿室
20℃～30℃（±1℃）
50%～70%（±5%）
ダンパ
空調機械室
加湿器
排気グリル
リターングリル
純水器
パッケージエアコン
排水
給水
室外機